פרט- מונה מים לצריכה וכיבוי אש כולל הסנקה

מספר עקיף	שם אביזר	סוג	כמות	מאפיין אביזר
1	ברז שרשור כדור וגוגל סגירה	3"	1	מאושר ע"י מכון התקנים ותעודת הביבוי כדוגמת חברת עמסקי
2	מונה סריג קצר כולל גוגל סגירה	3"	1	מונה בריזר ביקרגפוי מבוקה אפיקטריין מבוקה עפי סיטמנס
3	מונה סריג קצר כולל גוגל סגירה	3"	4	מונה בריזר ביקרגפוי מבוקה אפיקטריין מבוקה עפי סיטמנס
5	סד מים	3"	1	לפי דרישת הרשות המכבים
6	פיזם אבים	3"	1	מאושר ע"י משרד הבריאות
7	ברז בדיקה	3"	1	מאושר ע"י מכון התקנים ותעודת הביבוי כדוגמת חברת עמסקי

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה לז ירושלים
מיקוד: 9638737
טל: 02-6420948 ,02-6420950
E-MAIL: office@handasat.com

הערות:

1. צינורות תת קרקעיים יהיה מסכלה עם עטיפה APC + בטון מגים
2. צינורות מללה בטונר "A" ומתת יהיו מסמנים לסנריל "מא"
3. צינורות מללה וגלויים יהיו צבועים בהתאם מפרט סכני
4. עומק גישה 50 ס"מ
5. כל הברזים על קטר ל "שאבי" מענב מלא
6. חיבור לנו מים ראשי קרים ע"י מסמוי ז בכבד
7. חיבור לנו מים קרים בהתאם מדאש מול מחלקת השמירות זוהמות
8. לנו הכיבוי יצוגע עילים כולל מד עשנע
9. לא יבוצעו עד"ים ללא אישור השמירות זוהמות

נתונים הדרושים :

צריכת מים מינימלית 2 מק"ש
צריכת מים מקסימלית 15 מק"ש
צריכת מים לכיבוי אש 30 מק"ש
צריכת מים להדרנסים 30 מק"ש

פרוגרמה

מערכת המים כוללת 3 קוי מים

1. קו למערכת הידרנטים בקוטר "3
2. קו לצריכה בקוטר "2
3. קו למערכת כ"א בתוך מבנה המעון בקוטר "3

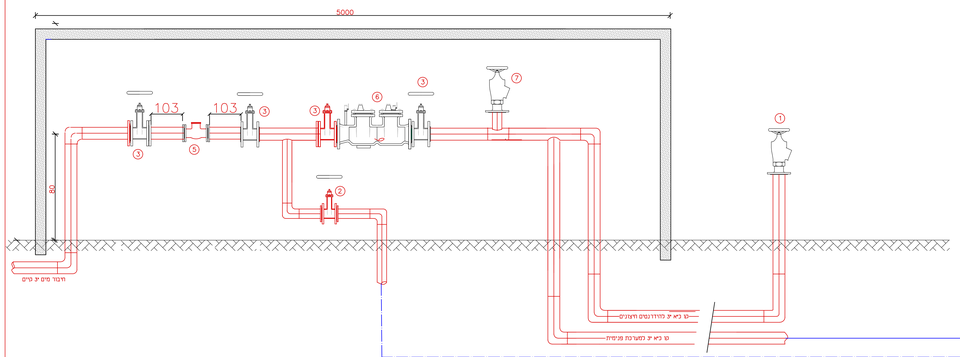

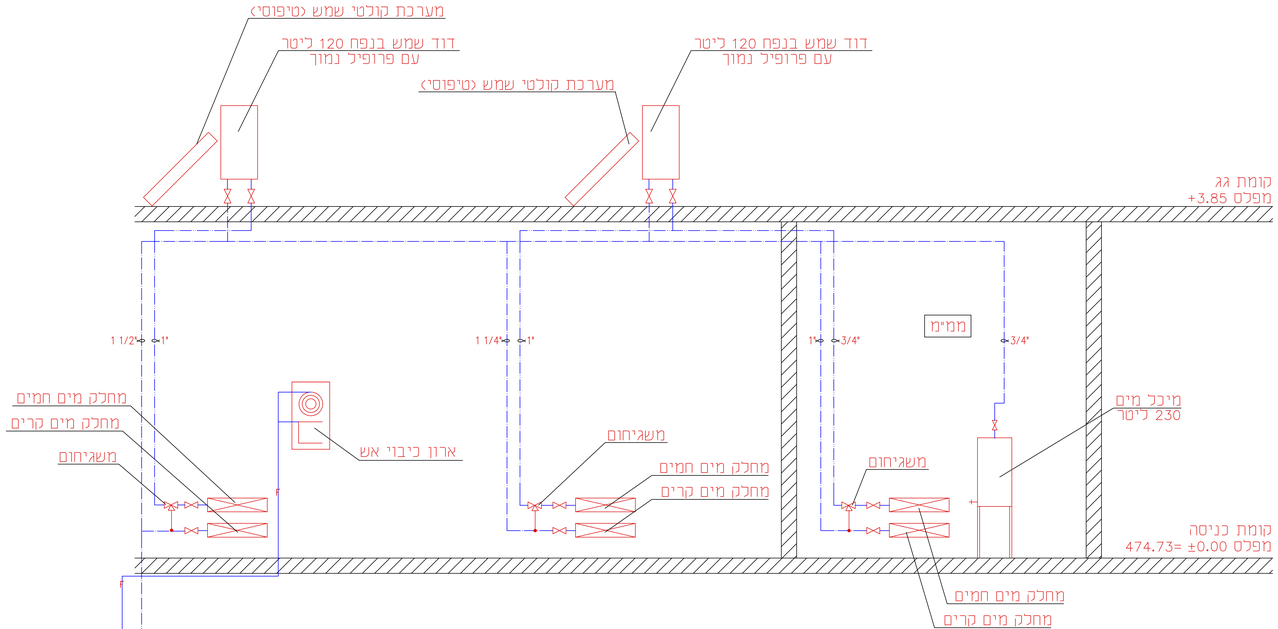

העתקים	
תאריך	
02.2.26	
24.07.24	לביצוע
24.06.24	לתכנון
מספר	תאריך השינוי

שינויים

למכרז ○ לעיון ○
לביצוע ●

האדריכל רואי פרידמן

מעון יום שקומי בבוגרים
מעלה אדומים

סכימת מים

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה לז ירושלים
מיקוד: 9638737
טל: 02-6420948 ,02-6420950
E MAIL: office@handasat.com

תכנן	אלי רוזנטל	
בדק	אלי רוזנטל	
שרטט	אסתר כליג	03.09.23
קנ"מ	--	

מספר העבודה: 23043
מספר הגליון: 104
23043-104